


Data väliltä, 8/23-12/24 FINGRID (<https://data.fingrid.fi/datasets/360>) – heat-map vaakaan viikonpäivät, kellonajat pystysuoraan


RYHMÄT: Liikenne, muut, Rakentaminen, Palvelut, Teollisuus, Yhdyskunta

54% Sähkönkäytöstä.

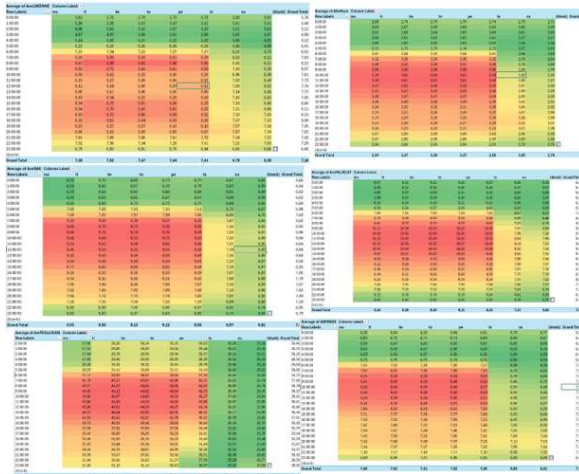

”Käyttö pääosin 7-20, vähäinen vkl-käyttö”

Ryhmät: Sähkölämmitteiset ja ulkovalaistus, **22% Sähkönkäytöstä**

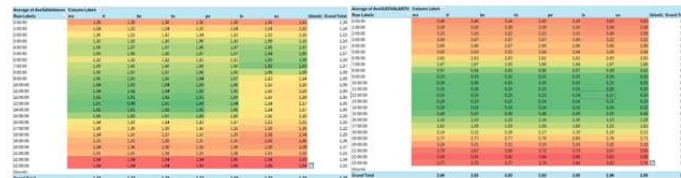

Tehonkäyttö pääosin öisin.
Sähkölämmitteisiä voisi ”venyttää”
yöllä enemmän helposti.

Ryhmät: Vapaa-aika-as, Ei-Sähkölämmitteiset, Autonlataus, ASkiinteistöt **20% Sähkönkäytöstä**




Viikonloppukäyttöä, askiinteistöissä
näky yhtiön saunavuorot, autonlatauksissa ja
vapaa-ajan asuinnossa viikonloppukäytöt. Ei-
sähkölämmitteisissä asumisen ja hereillä olon
aikataulut

Maatalous, 4% sähkönkäytöstä




Kulutus hieman painottuu varhaisempaan aikaan kuin muissa
toiminnoissa

RYHMÄT: Liikenne, muut, Rakentaminen, Palvelut, Teollisuus, Yhdyskunta – 54% sähkökäytöstä
Vasen kuva, teollisuus poistettu luettavuuden parantamiseksi

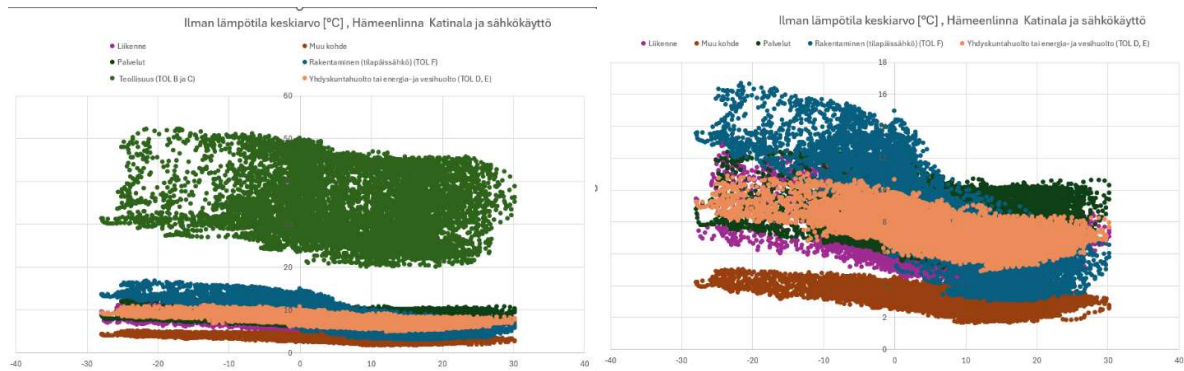


Ryhmät: Sähkölämmitteiset ja ulkovalaistus, 22% Sähkökäytöstä

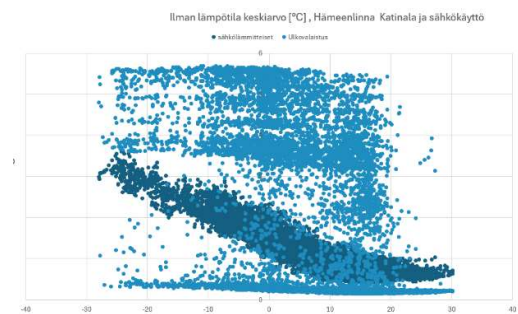

Vaikka ulkovalaistuksen vuorokautinen tehonkäyttö on jokseenkin samanlaista kuin yöaikaan keskittyvällä sähkölämmitteisillä asunnoilla, ei lämpötilariippuvuus ole samanlaista

Ryhmät: Vapaa-aika-as, Ei-Sähkölämmitteiset, Autonlataus, ASkiinteistöt 20% Sähkökäytöstä – sähköautojen latauspisteet poistettu oikeanpuoleisesta kuvasta luettavuuden parantamiseksi

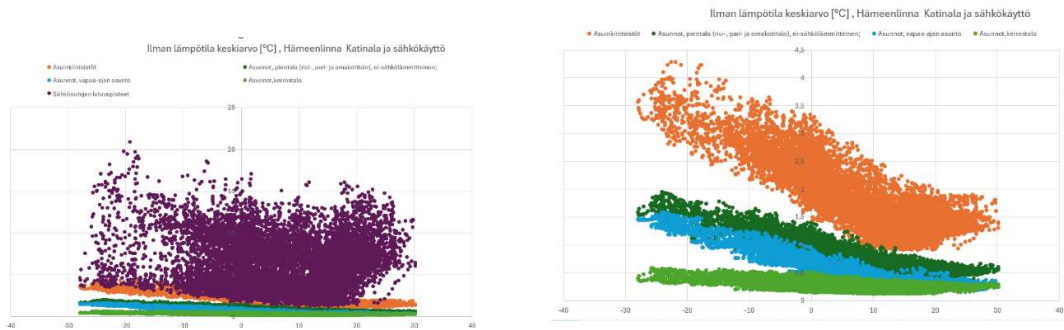

Ryhmä maatalous

